


Apelacja karydnicze
0202 2023
9

WSP
01.02.2023 *ju*

WPZ.52840.1.283.2022.MS

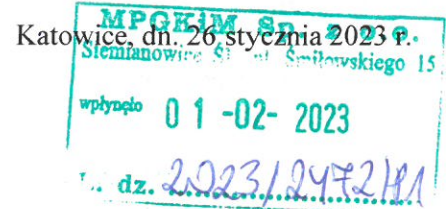

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.), w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego w dniu 18.11.2022 r., uzupełnionego w dniu 23.01.2023 r., sporządzonego przez Panów Kamila Nachlika i Karola Termina, MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 9, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrężnej 9 w Siemianowicach Śląskich*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Kamila Kwoska oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Mieczysława Radomskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegów i spoczników schodów stałych (§68 ust. 1),
- szerokości schodów zewnętrznych (§68 ust. 3),
- powierzchni strefy pożarowej (§227 ust. 1),
- szerokości drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia (§239 ust. 1),
- szerokości drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku (§239 ust. 4),
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 1),
- oddzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej od poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem przeciwpożarowym (§246 ust. 1),
- oddzielenia piwnicy od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym (§250 ust. 2),
- długości dojścia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) dokonania podziału budynku w poziomie na trzy strefy bezpieczeństwa, poprzez zabudowanie przegród dymoszczelnych z drzwiami wyposażonymi w urządzenia samozamykające, w miejscach wskazanych w części graficznej przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
- 2) wyposażenia ww. stref bezpieczeństwa w samoczynne urządzenia oddymiające uru-

chamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, zgodnie z częścią opisową i graficzną przedmiotowej ekspertyzy technicznej, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- 3) wyposażenia poziomych dróg komunikacji oraz klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w tym oznakowanie biegów schodowych, drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru oraz drzwi wyjściowych z budynku, podświetlanymi wewnątrz znakami ewakuacyjnymi, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 4) wyposażenia szybów dźwigowych w samoczynne urządzenia służące do usuwania dymu, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 5) zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w stropie pomiędzy piwnicą a parterem do klasy odporności ogniowej EI60,
- 6) zamknięcia wskazanych w części graficznej przedmiotowej ekspertyzy technicznej pomieszczeń: technicznego przy wejściu do budynku oraz maszynowni dźwigu, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczami,
- 7) zamknięcia piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60S z samozamykaczem,
- 8) wyposażenia drzwi do pomieszczeń zsypów na każdej kondygnacji nadziemnej w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu, w miejscach wskazanych w części graficznej przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
- 9) wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 10) wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami 52, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 11) wprowadzenia bezwzględnego zakazu składowania materiałów na drogach ewakuacyjnych,
- 12) wdrożenia w budynku dedykowanej instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia, określającej szczegółowe zasady ewakuacji, obsługi oraz konserwacji zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych, opracowanej przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przeszkolenia mieszkańców w zakresie wynikającym z postanowień przedmiotowej instrukcji.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych oraz przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 oraz art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



Z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:


- 1) Pan Kamil Nachlik
Pan Karol Termin
MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Siemianowice Śląskie (+1 egzemplarz ekspertyzy),
- 3) WPZ KW PSP – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.



WPZ.52840.4.119.2022.MS

Apelacja Radomski
0202.2023
9

Katowice, dn. 26 stycznia 2023 r.

Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego

wplynęło 01-02-2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego w dniu 18.11.2022 r., uzupełnionego w dniu 23 stycznia 2023 r., sporządzonego przez Panów Kamila Nachlika i Karola Termina, MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 9, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrężnej 9 w Siemianowicach Śląskich*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Kamila Kwoska oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Mieczysława Radomskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

– sposobu doprowadzenia drogi pożarowej do przedmiotowego budynku (§12 ust. 2), i spełnienie ww. wymagań w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek:

- 1) realizacji wszystkich zadań określonych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WPZ.52840.1.283.2022.MS, z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- 2) doprowadzenia drogi pożarowej do budynku w sposób zgodny z częścią graficzną i opisową przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
- 3) oznakowania drogi pożarowej oraz miejsc przeznaczonych do ustawienia pojazdów pożarniczych za pomocą znaków bezpieczeństwa oraz zakazu zatrzymywania się i postoju.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
st. karyg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

- 1) Pan Kamil Nachlik
Pan Karol Termin
MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Siemianowice Śląskie (+1 egzemplarz ekspertyzy),
- 3) WPZ KW PSP – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.